

# Obec Ublo

## Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Ublo

Zastupitelstvo obce Ublo se na svém 8. zasedání dne 19. 12. 2011 usnesením č.43/12/11 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

## POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Požární řád obce Ublo upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

### Čl. 2

#### Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi k katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce dle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky.

Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.

Na obecním úřadě působí referent pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně výchovnou činnost, zejména ve spolupráci s organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

### Čl. 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují ty, které jsou specifikovány v Nařízení č. 4 /2002 Zlínského kraje, ze dne 7.10.2002
2. V Nařízení č. 4/2002 Zlínského kraje, ze dne 7.10.2002, jsou závazně stanoveny i podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:
  - a) budova obecního úřadu a mateřské školy
  - b) rodinné domy občanů Ublo

- c) budova hasičské zbrojnice a k ní přilehlá budova č. p. 55
- d) sportovní a kulturní areály v dolní i horní části obce Ublo
- e) budova ubelské hospůdky, přilehlý sál a sídlo firmy Klášťov
- f) budova firmy Lavasta
- g) areál budov kátru v dolní části obce
- h) areál bývalého kravína v horní části obce

Pro všechny tyto objekty platí, že požární bezpečnost v nich je zabezpečována systémem vlastních protipožárních opatření a vybaveností vlastními hasícími přístroji.

4. Pro pořádání společenských akcí s počtem osob vyšším než 200, je každý organizátor povinen zajistit požární hlídku v minimálním počtu 3 osob. Odborná příprava členů preventivní požární hlídky musí být provedena v souladu s § 16 Zákona o požární ochraně, a to osobou s odbornou způsobilostí, dle § 11 téhož zákona.

#### **Čl.4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

- a) Nepřetržitou službu zajišťuje HZS Zlín ( tísňové telefonní číslo 150, příp. 112)
- b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na budově hasičské zbrojnice. Sirénu lze spustit ručně u vchodu do hasičské zbrojnice.

#### **Čl. 5**

#### **Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

- a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
- b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Uble nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### **Čl. 6**

#### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

(1) Obec Ublo stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené :

přehrazení potoku v dolní části obce u fotbalového hřiště (jen v době dostačujícího průtoku v období od 1.5. - 30.9)

b) umělé :

hydrantová síť veřejného vodovodu v obci

- nadzemní hydrant

- zemní hydranty

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany Ublo a jednotce HZS Zlínského kraje. Přílohou tohoto Požárního řádu obce je plánec s vyznačením zdrojů vody.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen<sup>1</sup>, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen<sup>1</sup> zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

---

<sup>1</sup>) §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. 7

### **Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.

Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlase požár"

Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

## Čl. 8

### **Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - ŘÍ“, „HO - ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší prostřednictvím megafonu.

## **Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z  
požárního poplachového plánu Zlínského kraje  
je uveden v příloze č. 3**

## **Čl.10**

**Seznam důležitých telefonních čísel je uveden v příloze č. 4**

## **Čl. 11**

### **Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Jaroslav Šimek  
starosta obce

Petra Tomancová  
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desku dne : 2. 12. 2011  
Sejmuto z úřední desky dne:18.12. 2011

## Příloha č. 1

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Ublo

<i>Dislokace JPO</i>	<i>Kategorie JPO</i>	<i>Počet členů</i>	<i>Minimální počet členů v pohotovosti</i>
Ublo	JPO V	9	--

### Technika jednotky SDH obce:

Zásahový požární automobil (CAS, DA apod.)	AVIA – speciální automobil skříňový
Registrační značka	ZLA 07 18
Tovární značka	AVIA 31.1 N SMK
Typová řada	AVIA 712.18.00
Číslo tech. průkazu	AO759151
VIN	NL 000323/1991
Rok výroby	1991
Hmotnostní třída *	L
Konstrukce podvozku **	1
Výkon čerpadla (1 . min <sup>-1</sup> )	-
Objem nádrže na vodu	-
Objem nádrže na pěnu	-

\* *UL* – do 2 000 kg, *L* – 2 000 - 7 500 kg, *M* – 7 500 - 14 000 kg, *S* – nad 14 000 kg

\*\* *1* – silniční, *2* – smíšený, *3* – terénní

### Další technika:

Druh techniky	Parametry techniky
Přívěsná motorová stříkačka (uvést výkon čerpadla)	-
Přenosná motorová stříkačka (uvést výkon čerpadla)	PS 12 (1200 [l/min])
Plovoucí čerpadlo (uvést výkon čerpadla)	-
Kalové čerpadlo (uvést výkon čerpadla)	-
Elektrocentrála (výkon v kW)	-
Motorová pila řetězová	-
Motorová pila kotoučová	-

## **Příloha č. 2**

### **Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci Ublo**

- a) budova obecního úřadu Ublo – v pracovní době
- b) veřejná telefonní budka v obci - nepřetržitě

### Příloha č. 3

#### SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň pož. poplachu	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO
I.	Ublo JPO V	Zlín JPO I	Vizovice JPO II	
II.	Zádveřice JPO III	Bratřejov JPO V	Zlín JPO I	Lutonina JPO V
II.	Jasenná JPO V			
III.	Pozdětchov JPO V	Lípa JPO V	Želechovice JPO V	Raková JPO V
III.	Klečůvka JPO V			

## **Příloha č. 4**

### **Seznam důležitých telefonních čísel:**

1) Tísňové volání	112
2) Hasiči	150
3) Policie ČR	158
4) Zdravotní záchranná služba	155
5) Velitel jednotky SDH Ublo	603314735
6) Starosta SDH Ublo	736781960
7) Starosta obce	603573554
8) Místostarosta	732870132
9) Pohotovostní služba plyn	1239
10) Pohotovostní služba elektřina	800225577
11) Pohotovostní služba Sm Vak Ostrava	840 111 125



**Příloha č. 5** - plánec s přehledem zdrojů vody.

a) přirozené :

přehrazení potoku v dolní části obce u fotbalového hřiště (jen v době dostatečného průtoku v období od 1.5. - 30.9) ■


b) umělé :

hydrantová síť veřejného vodovodu v obci

- nadzemní hydrant ▲

- zemní hydrant ●

(Obrázek č.1)

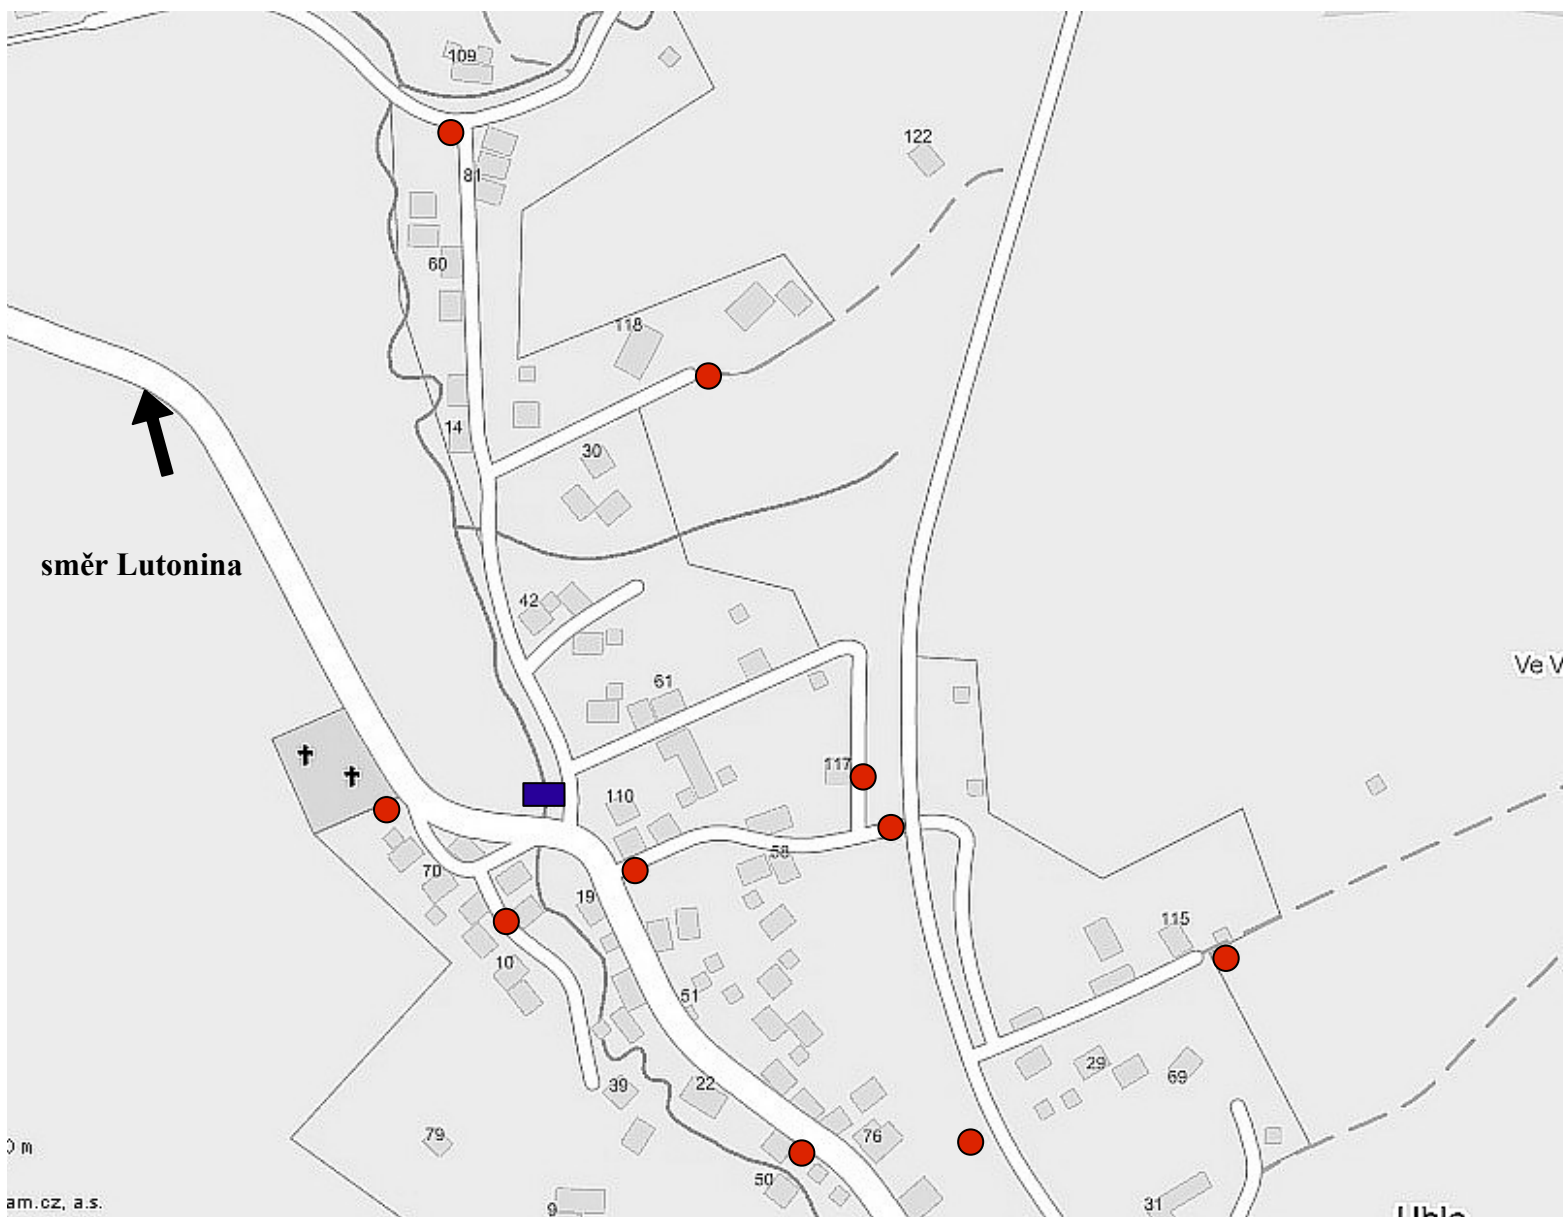

**Příloha č. 5** - plánek s přehledem zdrojů vody.

(Obrázek č.2)

